

ТОО "Охрана от пожаров и ЧС"

Лицензия ГСЛ N001531 от 25 декабря 2009г.

Заказ: 72-12-2010

Заказчик: ИП "Айбабаева"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка пожарной сигнализации на объекте ясли-сад "Коркем"
по ул. О. Алтаева б/н. в с/о. Жибек-Жолы, в н/п. Сауран г. Туркестан ЮКО

Пожарная сигнализация.

Главный инженер проекта

Жуматов М. /



г.Шымкент 2010 г.

Общественная казачья

«Вводный проект» разработанных на оснований:

.../действующих норм и правил проектирования, государственных стандартов Республики Казахстан и в соответствии с СНиП 2.02-15-2003.

CHERN 2 024-11-2002, 1 OCT-21-603-80, BCH60-89,

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая оповещение сигнализация. В качестве контрольно-приемного прибора принят «Сенсор-3» и 1 шлейфа с автономным источником питания. Питание прибора ПС предусматривается от щита ЩОУ кабелем КТСПВ 2х0,5мм. Прибор ПС устанавливается в щитовом помещении на потолке устанавливается

Датчики типа ИП21-41, и сирена: ЛЛ-96

Аппаратный разводка выполняется кабелем КПСВВ 2х0,5мм открыто.

Проектом предусматривается светозвуковое оповещение людей о пожаре

100

22

1 листів

Идентифицированный проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие соответствие нормативной и пожарной безопасности при эксплуатации зданий.


ИП Жуматов М

ИП Жуматов М

Общественная казачья

Figure 1

Схема расположения сетей пожарной сигнализации

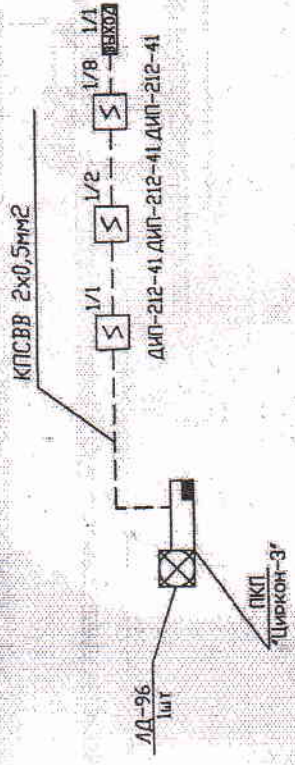

72-12-10						ПС	
Установка пожарной сигнализации на объекте асф-сад "Коркент" пол. О. Алтаева б/н. в с/б. Жибек-Жолы в ил. Сауран г. Туркестан ЮКг							
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата	Стация	Лист
						Р	2
						ТОО "Охрана от пожаров и т. г.Шымкент-2010г	
Разраб				Телеуов		Схема пожарной сигнализации	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прибор пожарной и охранной сигнализации							
2	Оповещатель звуковой и световой	"Циркон-3"						
3	Извещатель пожарный дымовой	ЛД-96			шт	1		
4	Табло "ВЫХОД"	ИП-212-41			шт	1		
5	Кабель телефонный 2x0.5 мм				шт	8		
6	Ответительная коробка	КПСВВ			шт	1		
7	Резистор	УК-П			м	65		
8	Устройства оповещения	С2-33Н			шт	2		
		УС-8			шт	1		
					шт	1		

72-12-10				ПС	
Установка пожарной сигнализации на объекте «Аспид» по ул. О. Алтаева б/н в с/о Жибек-Жолы, в/п. Сауран г. Туркестан ЮКО					
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Телеуов				
Спецификация оборудования			Страница	Лист	Листов
ТОО "Охрана от пожаров и ЧС"			РП	4	
г. Шымкент-2010г.					